


LEGENDAS: NBR 14.100 /98 e 13.434-2 /04

- 14.100 Placa extintor de incêndio - h = 1,60m do piso
 - 13.434 Placa saída de emergência - h=1,00m da vega (porta) ou h=1,60m (parede)
 - 14.100 Placa saída de emergência com flecha para direita - h = 1,60m do piso
 - 14.100 Placa saída de emergência com flecha para esquerda - h = 1,60m do piso
 - 14.100 Placa de instrução para porta com barra anti-fumo
 - 14.100 Placa saída de emergência p/ escada com flecha p/ direita
 - 14.100 Placa saída de emergência p/ escada com flecha p/ esquerda
 - 14.100 Placa proibido fumar
 - 14.100 Placa saída de emergência c/ flecha
 - 14.100 Placa indicação de alarme de incêndio
 - 14.100 Placa alarme sonoro
 - 14.100 Extintor de incêndio PCS 2-A-20B-C 4kg - h = 1,60m do piso
 - 14.100 Iluminação de emergência - h = 2,20m do piso
 - 14.100 Barra anti-pânico
 - 14.100 Bloco autônomo 2.000 lumens (2x55watts)
 - 14.100 Adonador manual do sistema de detecção de alarme
 - 14.100 Central de detecção de alarme
- OBS: As placas de sinalização deverão ser de Fotoluminescente

FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR



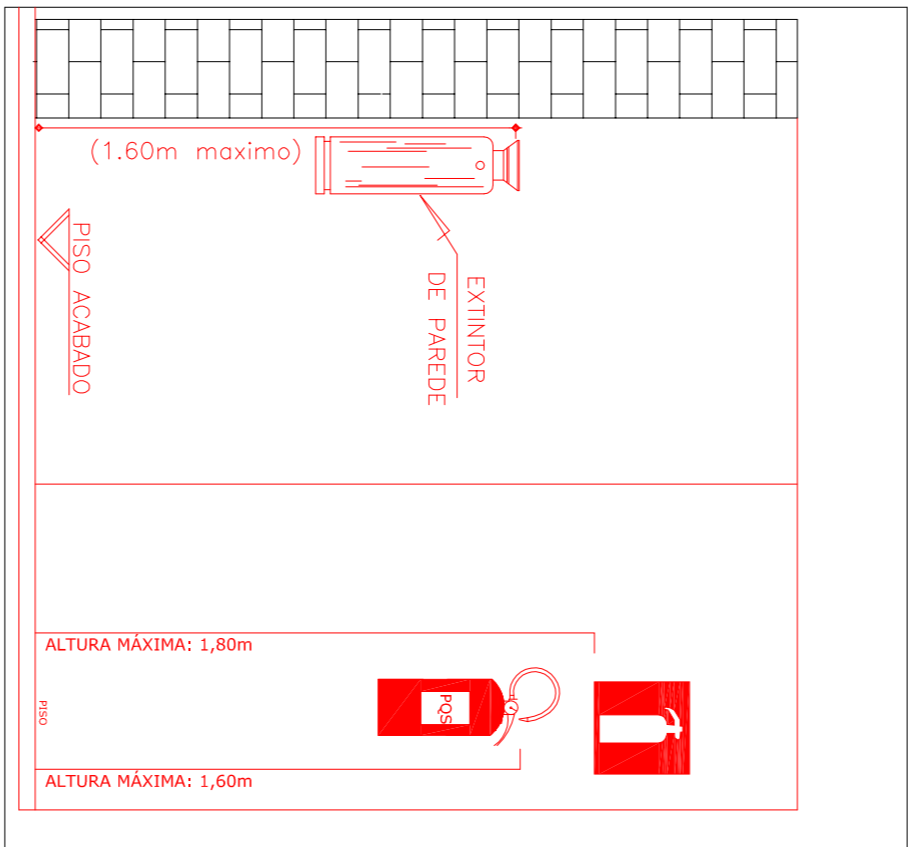

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO



OBRA: PROJ ESCOLA ESPÍRITO SANTO II

LOCAL: RUA HONÓRIO LUIZ GEURREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL:

RESP. PROETO: IVAN SOLISMAR TREVISAN

DESENHO: BRUNA TEIXEIRA DA SILVA

DATA: 02

DESCRIÇÃO: PLANTA BAIXA